


現場全体写真
(8.26時点)



造成工事進捗状況② 令和7年8月

調整池設置工事の状況です。基礎のコンクリート打設が完了したので、調整池本体の組立工事を行っています。

調整池工事

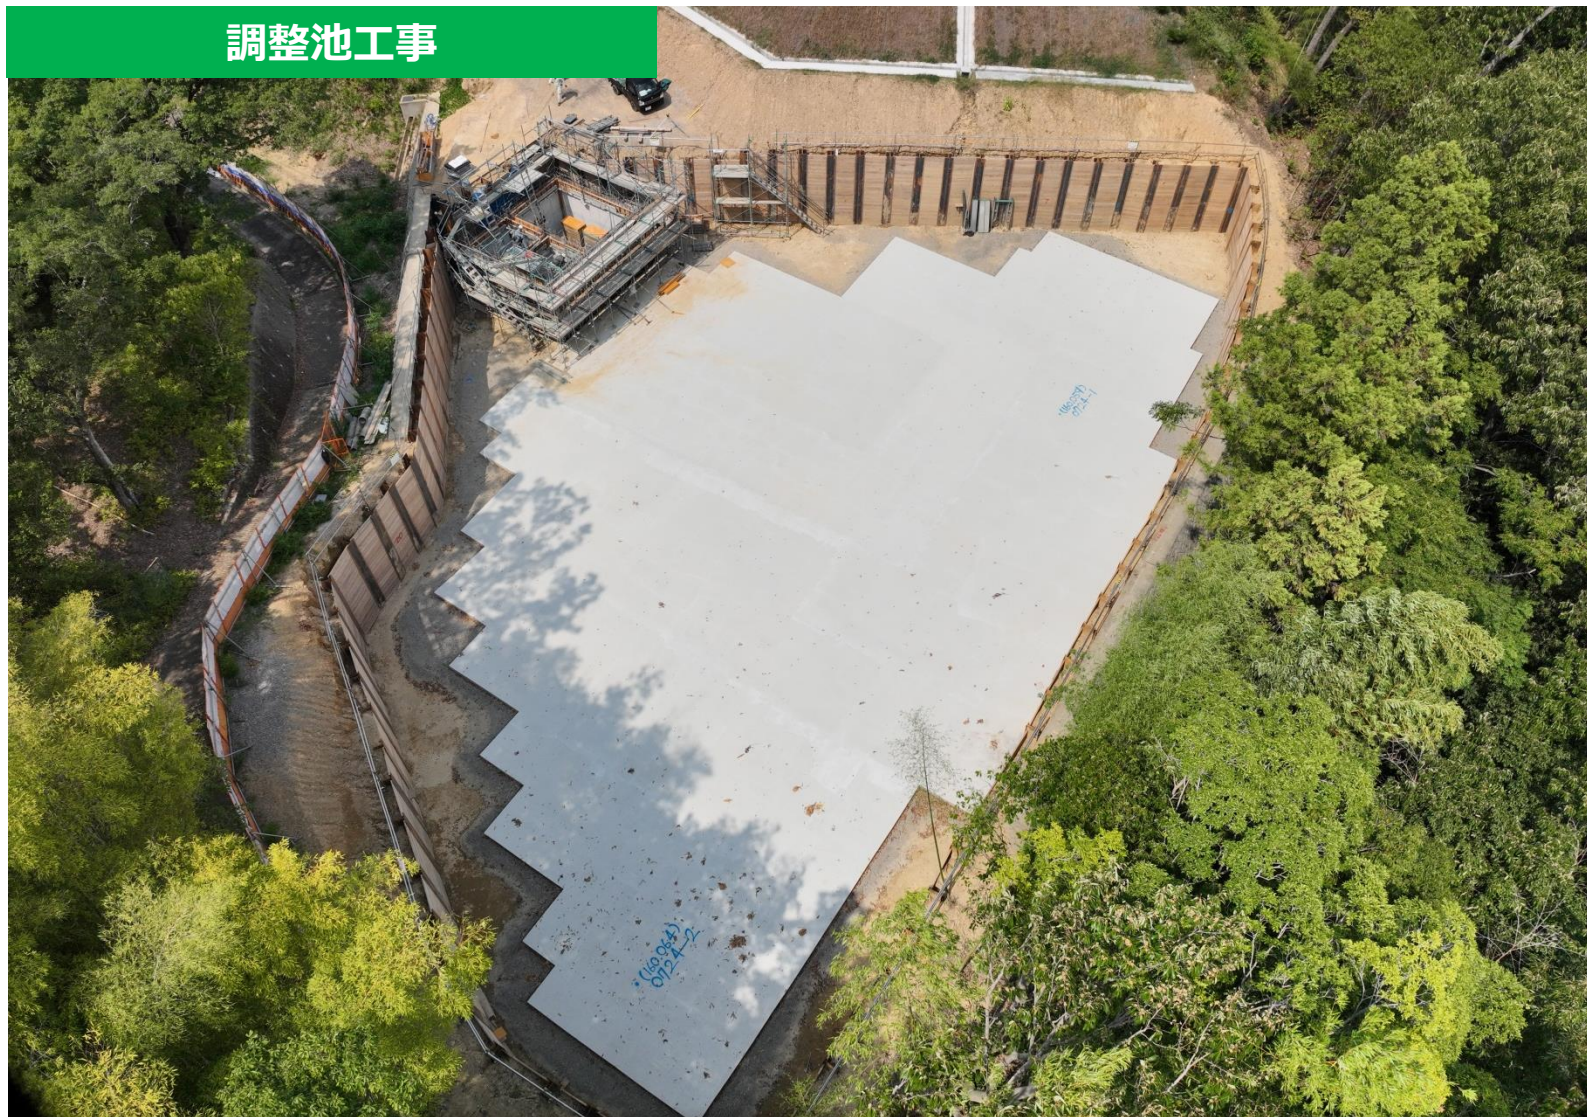

造成工事進捗状況③ 令和7年8月

80トン防火水槽の設置工事を行いました。産業用地内には、40トン2基、80トン1基の計3基の防火水槽を設置します。

防火水槽設置工事

